

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ DALI-901-11-4G-RGBW-DT6-IN

- ▼ RGBW
- ▼ 4 зоны управления
- ▼ Питание по шине DALI
- ▼ Device Type 6



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Встраиваемая сенсорная панель предназначена для управления мультицветным RGBW светодиодным или любым другим освещением с использованием стандартного цифрового интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.2. Управление выполняется по 16 адресам [4 зоны по 4 адреса] при помощи 4-канальных диммеров DALI, например, SR-2303Р или любых других диммеров, работающих по стандарту DALI.
- 1.3. Соответствует стандартам IEC62386-102 и IEC62386-207, совместима со стандартным оборудованием DALI различных.
- 1.4. Адрес управления устанавливается вращающимся переключателем на корпусе панели.
- 1.5. Простое подключение и стандартный размер для установки в монтажную коробку.
- 1.6. Два варианта цветового исполнения панелей — черная или белая.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	от шины DALI
Интерфейс управления	Шина DALI
Количество RGBW-зон управления	4 зоны
Количество адресов управления	16 адресов DALI
Напряжение, формируемое на шине DALI	16 В
Максимальный выходной ток шины DALI	125 мА
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0...+40 °C
Размер наружной части панели	86×86×29 мм
Размер утапливаемой части	Ø58×20 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките контроллер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Подключите провода от шины DALI к клеммам DA сенсорной панели [Рис. 1].

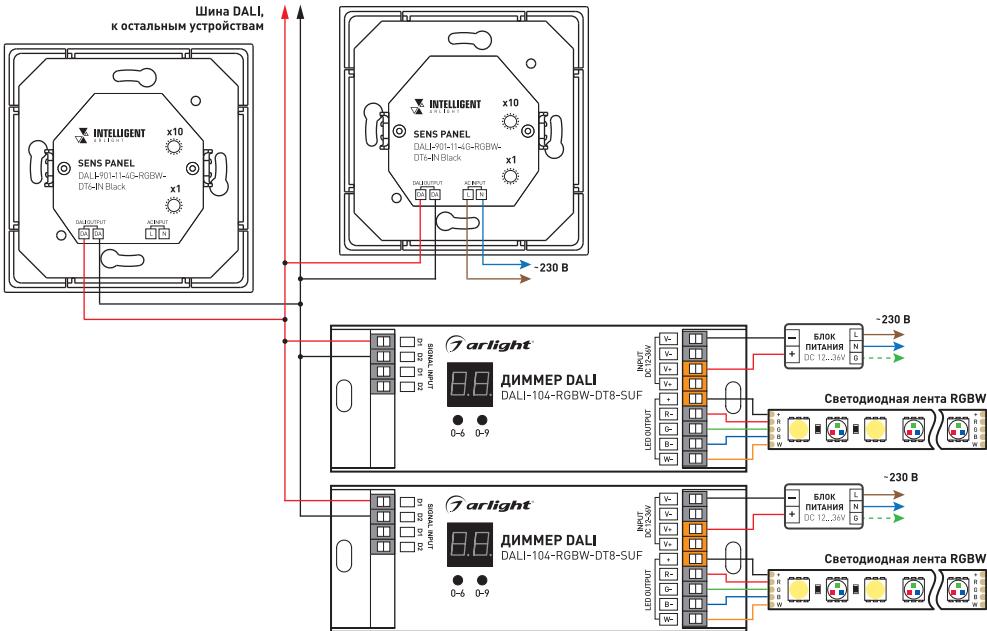


Рис.1. Пример подключения панели управления




Рис.2. Адрес 41.




Рис.3. Снятие лицевой панели.


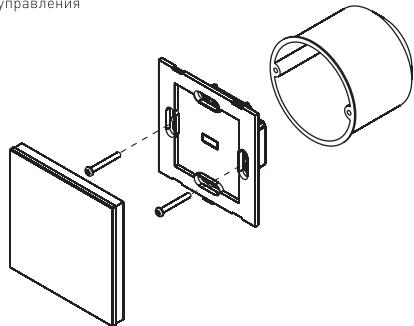


Рис.4. Установка панели управления в монтажную коробку.

- 3.3. Если панель будет использоваться в качестве источника питания шины, то подключите питание AC 230 В к клеммам L и N.
- 3.4. Установите DALI адрес. Адрес устанавливается двумя вращающимися переключателями. Первым переключателем устанавливаются десятки, вторым — единицы. На Рис. 2. показан пример установки адреса 41. Переключателями устанавливается адрес первого канала, соответствующего канала R зоны 1 (назовем его A).
- 3.5. Адреса распределяются следующим образом:
 - ▼ Зона 1: A, A+1, A+2, A+3, на панели установить A (в примере — 41)
 - ▼ Зона 2: A+4, A+5, A+6, A+7, на панели установить A+4 (в примере — 45)
 - ▼ Зона 3: A+8, A+9, A+10, A+11, на панели установить A+8 (в примере — 49)
 - ▼ Зона 4: A+12, A+13, A+14, A+15, на панели установить A+12 (в примере — 53)
 Таким образом, в примере на Рис.2, будут задействованы адреса 41, 42, 43...56. Максимально возможное количество адресов и устройств на шине DALI — 64 адреса.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.7. Отсоедините лицевую панель от корпуса, аккуратно поддев ее плоской отверткой [Рис. 3].
- 3.8. Установите корпус панели в монтажную коробку и закрепите его при помощи двух винтов [Рис. 4].
- 3.9. Аккуратно установите лицевую панель на место.
- 3.10. Включите питание и проверьте работу панели. Назначение кнопок управления показано на Рис. 5.
- 3.11. В случае использования нескольких панелей на шине, допускается подключать питание AC 230В максимум для двух панелей. Остальные панели должны питаться от шины DALI.

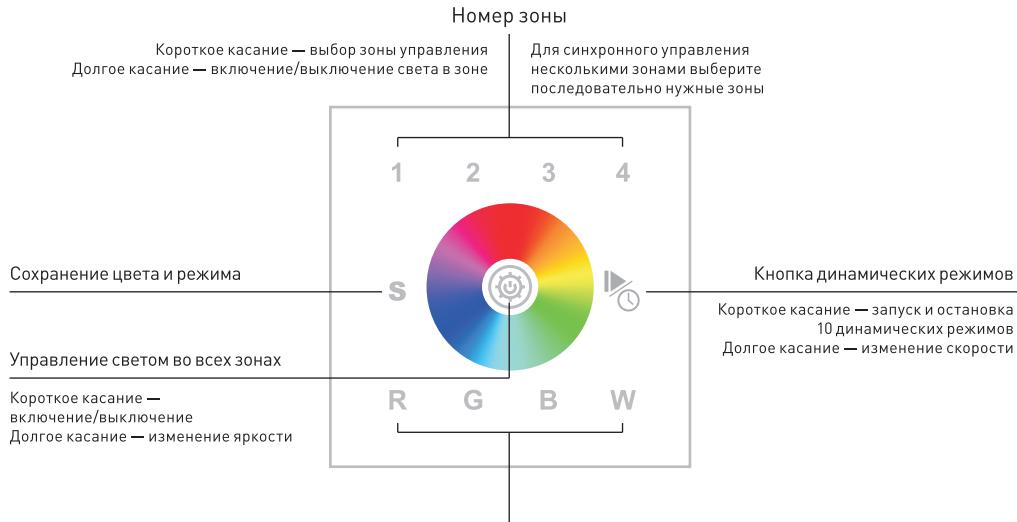

Раздельное управление каналами RGBW:

Короткое касание — включение/выключение цветов красный/зеленый/синий/белый
Долгое касание — изменение яркости

Рис.5. Назначение сенсорных кнопок управления.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается подключать питание панели AC 230 В при наличии на шине блока питания шины DALI.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ▼ эксплуатация только внутри помещений;
- ▼ температура окружающего воздуха от 0 до +40 °C;
- ▼ относительная влажность воздуха не более 80% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ▼ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C.

4.6. Для питания панели используйте шину DALI с подключенным к ней блоком питания шины DALI.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку) изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стены транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Панель — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Извтвитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» [Sunrise Holdings (HK) Ltd].
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____ МП

Продавец: _____

Потребитель: _____

Более подробная информация о диммерах
представлена на сайте arlight.ru



TP TC 020/2011

Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.